

*Технические данные*

Системы нагрева воды  
с выносным теплообменником

## Air to water

компрессорно-конденсаторные блоки

Power Inverter  
ZUBADAN Inverter

**New**



# Системы нагрева воды: Power Inverter и Zubadan Inverter

Традиционно различные инженерные системы жилища предназначались для выполнения одной функции. И только с появлением тепловых насосов Mitsubishi Electric класса “Air to Water” (“воздух-вода”) появилась возможность от одной установки получить отопление помещений, горячее водоснабжение и кондиционирование воздуха. Достоинства для жилища при такой централизации следующие: полная автономность, высокая комфортность, минимальные капитальные затраты на оборудование, высокая живучесть установки, минимальное энергопотребление, максимальная гибкость в работе, а также минимальное воздействие на окружающую среду. Независимость теплового насоса от линий газоснабжения не просто обеспечивает автономность жилища, а резко увеличивает его безопасность в связи с отсутствием в доме взрывоопасных веществ.

Отдельно следует отметить уникальную возможность интеграции тепловых насосов Mitsubishi Electric в систему «умный дом». Снижение стоимости компьютерного оборудования и упрощение пользовательского интерфейса дают возможность каждому владельцу жилища создать систему жизнеобеспечения на базе тепловых насосов Mitsubishi Electric, которая наилучшим образом учитывает особенности жизни хозяина и при этом потребляет минимальное количество энергии.

## 1. Введение

Корпорация MITSUBISHI ELECTRIC предлагает универсальные компрессорно-конденсаторные блоки для использования в качестве тепловых насосов в системах отопления и горячего водоснабжения.

Модельный ряд оборудования:

**Power Inverter:**  
PUHZ-RP60VHA  
PUHZ-RP71VHA





**Power Inverter:**  
PUHZ-RP100YKA/VKA  
PUHZ-RP125YKA/VKA  
PUHZ-RP140YKA/VKA  
PUHZ-RP200YKA  
PUHZ-RP250YKA



**Zubadan Inverter:**  
PUHZ-HRP71VHA  
PUHZ-HRP100YHA/VHA  
PUHZ-HRP125YHA

контроллер  
PAC-IF021B-E



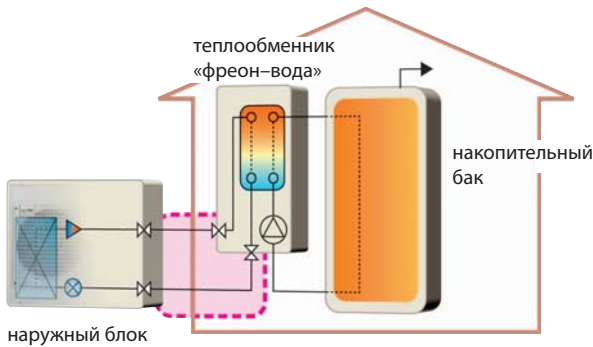

| Теплопроизводительность | Расход воды | Серия ZUBADAN Inverter |               | Серия Power Inverter |               |
|-------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                         |             | 1 фаза, 230 В          | 3 фазы, 380 В | 1 фаза, 230 В        | 3 фазы, 380 В |
| кВт                     | л/мин       |                        |               |                      |               |
| 7,0                     | 20,1        | -                      | -             | PUHZ-RP60V           | -             |
| 8,0                     | 22,9        | PUHZ-HRP71V            | -             | PUHZ-RP71V           | -             |
| 11,2                    | 32,1        | PUHZ-HRP100V           | PUHZ-HRP100Y  | PUHZ-RP100V          | PUHZ-RP100Y   |
| 14,0                    | 40,1        | -                      | PUHZ-HRP125Y  | PUHZ-RP125V          | PUHZ-RP125Y   |
| 16,0                    | 45,9        | -                      | -             | PUHZ-RP140V          | PUHZ-RP140Y   |
| 27,0                    | 80,3        | -                      | -             | -                    | PUHZ-RP250Y   |

Примечание:

1) При заказе оборудования необходимо обязательно указывать в спецификации, что компрессорно-конденсаторный блок предназначен для работы в составе систем ATW, поскольку для таких систем необходимо учитывать заводскую модификацию ККБ, и эта информация используется поставщиками оборудования.

2) Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF021B-E.

## 2. Технические данные компрессорно-конденсаторных блоков серии RP

| Модель/параметр                   |       | PUHZ-RP60   | PUHZ-RP71   | PUHZ-RP100  | PUHZ-RP125  | PUHZ-RP140  | PUHZ-RP200  | PUHZ-RP250  |
|-----------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Режим охлаждения</b>           |       |             |             |             |             |             |             |             |
| Номинальная производительность    | кВт   | 6,0         | 7,1         | 10,0        | 12,5        | 14,0        | 19,0        | 22,0        |
| Общая мощность                    | кВт   | 1,6         | 1,9         | 2,4         | 3,7         | 4,4         | 6,7         | 8,3         |
| EER                               | -     | 3,64        | 3,35        | 4,10        | 3,36        | 3,01        | 2,84        | 2,64        |
| Уровень энергопотребления         | -     | A           | A           | A           | A           | A           | A           | A           |
| Уровень шума при охлаждении       | дБ(А) | 47          | 47          | 47          | 49          | 50          | 58          | 58          |
| <b>Режим нагрева</b>              |       |             |             |             |             |             |             |             |
| Номинальная производительность    | кВт   | 7,0         | 8,0         | 11,2        | 14,0        | 16,0        | 22,4        | 27,0        |
| Общая мощность                    | кВт   | 1,8         | 1,9         | 2,4         | 3,5         | 4,3         | 6,5         | 8,2         |
| COP                               | -     | 3,78        | 3,61        | 4,41        | 3,99        | 3,61        | 3,45        | 3,39        |
| Уровень энергопотребления         | -     | A           | A           | A           | A           | A           | A           | A           |
| Уровень шума при нагреве          | дБ(А) | 48          | 48          | 48          | 51          | 52          | 59          | 59          |
| <b>Общие параметры</b>            |       |             |             |             |             |             |             |             |
| Расход воздуха                    | м³/ч  | 3600        | 3600        | 6600        | 7200        | 7200        | 7800        | 7800        |
| Размеры: ШхГхВ                    | м     | 0,9x0,4x1,0 | 0,9x0,4x1,0 | 1,3x0,4x1,0 | 1,3x0,4x1,0 | 1,3x0,4x1,0 | 1,3x0,4x1,0 | 1,3x0,4x1,0 |
| Вес                               | кг    | 67          | 67          | 116         | 116         | 118         | 135         | 136         |
| Диаметр жидкостной линии          | мм    | 9,52/3/8    | 9,52/3/8    | 9,52/3/8    | 9,52/3/8    | 9,52/3/8    | 9,52/3/8    | 12,7/1/2    |
| Диаметр газовой линии             | мм    | 15,9/5/8    | 15,9/5/8    | 15,9/5/8    | 15,9/5/8    | 15,9/5/8    | 25,4/1      | 25,4/1      |
| Перепад высот между блоками       | м     | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| Максимальная длина фреонпровода   | м     | 50          | 50          | 75          | 75          | 75          | 120         | 120         |
| Диапазон температур на охлаждение | °C    | -5...+46    | -5...+46    | -5...+46    | -15...+46   | -15...+46   | -15...+46   | -15...+46   |
| Диапазон температур на нагрев     | °C    | -20...+35   | -20...+35   | -20...+35   | -20...+35   | -20...+35   | -20...+35   | -20...+35   |

## 3. Технические данные компрессорно-конденсаторных блоков серии HRP

| Модель/параметр                   |       | PUHZ-HRP71V | PUHZ-HRP100V | PUHZ-HRP100Y | PUHZ-HRP125Y |
|-----------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Режим охлаждения</b>           |       |             |              |              |              |
| Номинальная производительность    | кВт   | 7,1         | 10,0         | 10,0         | 12,5         |
| Общая мощность                    | кВт   | 2.15        | 3.06         | 3.06         | 3.89         |
| EER                               | -     | 3,30        | 3,27         | 3,27         | 3,21         |
| Уровень энергопотребления         | -     | A           | A            | A            | A            |
| Уровень шума при охлаждении       | дБ(А) | 48          | 48           | 48           | 48           |
| <b>Режим нагрева</b>              |       |             |              |              |              |
| Номинальная производительность    | кВт   | 8,0         | 11,2         | 11,2         | 14,0         |
| Общая мощность                    | кВт   | 2.34        | 3.10         | 3.10         | 3.88         |
| COP                               | -     | 3,42        | 3,61         | 3,61         | 3,61         |
| Уровень энергопотребления         | -     | B           | A            | A            | A            |
| Уровень шума при нагреве          | дБ(А) | 52          | 52           | 52           | 52           |
| <b>Общие параметры</b>            |       |             |              |              |              |
| Расход воздуха                    | м³/ч  | 6000        | 6000         | 6000         | 6000         |
| Размеры: ШхГхВ                    | м     | 0,9x0,4x1,4 | 0,9x0,4x1,4  | 0,9x0,4x1,4  | 0,9x0,4x1,4  |
| Вес                               | кг    | 120         | 120          | 134          | 134          |
| Диаметр жидкостной линии          | мм    | 9,52 / 3/8  | 9,52 / 3/8   | 9,52 / 3/8   | 9,52 / 3/8   |
| Диаметр газовой линии             | мм    | 15,9 / 5/8  | 15,9 / 5/8   | 15,9 / 5/8   | 15,9 / 5/8   |
| Перепад высот между блоками       | м     | 30          | 30           | 30           | 30           |
| Максимальная длина фреонпровода   | м     | 75          | 75           | 75           | 75           |
| Диапазон температур на охлаждение | °C    | -5...+46    | -5...+46     | -5...+46     | -5...+46     |
| Диапазон температур на нагрев     | °C    | -25...+35   | -25...+35    | -25...+35    | -25...+35    |

## 4. Электрические данные компрессорно-конденсаторных блоков RP

Модели с однофазной системой электропитания

| Модель/параметр          |   | PUHZ-RP60V        | PUHZ-RP71V | PUHZ-RP100V | PUHZ-RP125V | PUHZ-RP140V |
|--------------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Электропитание, 50 Гц    | - | 1 фаза, 220-230 В |            |             |             |             |
| Максимальный ток         | A | 19                | 19         | 28          | 28          | 29,5        |
| Рабочий ток (охлаждение) | A | 6,61              | 8,04       | 12,53       | 15,53       | 19,65       |
| Рабочий ток (нагрев)     | A | 7,50              | 9,74       | 12,39       | 15,98       | 19,92       |
| Пусковой ток (нагрев)    | A | 7                 | 8          | 12          | 16          | 19          |

Модели с трехфазной системой электропитания


| Модель/параметр          |   | PUHZ-RP100Y       | PUHZ-RP125Y | PUHZ-RP140Y | PUHZ-RP200Y | PUHZ-RP250Y |
|--------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Электропитание, 50 Гц    | - | 3 фазы, 380-415 В |             |             |             |             |
| Максимальный ток         | A | 13                | 13          | 13          | 19          | 21          |
| Рабочий ток (охлаждение) | A | 4.08              | 5.04        | 6.37        | 7.70        | 9.50        |
| Рабочий ток (нагрев)     | A | 4.03              | 5.20        | 6.46        | 8.90        | 11.1        |
| Пусковой ток (нагрев)    | A | 4                 | 5           | 6           | 8           | 10          |

## 5. Электрические данные компрессорно-конденсаторных блоков HRP


| Модель/параметр          |   | PUHZ-HRP71V       | PUHZ-HRP100V | PUHZ-HRP100Y      | PUHZ-HRP125Y |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Электропитание, 50 Гц    | - | 1 фаза, 220-230 В |              | 3 фазы, 380-415 В |              |
| Максимальный ток         | A | 28                | 28           | 14                | 14           |
| Рабочий ток (охлаждение) | A | 8.09              | 11.10        | 3.69              | 4.92         |
| Рабочий ток (нагрев)     | A | 8.94              | 11.28        | 3.74              | 4.91         |
| Пусковой ток (нагрев)    | A | 8                 | 11           | 3                 | 4            |

## 6. Габаритные размеры оборудования

PUHZ-RP60/71VNA4

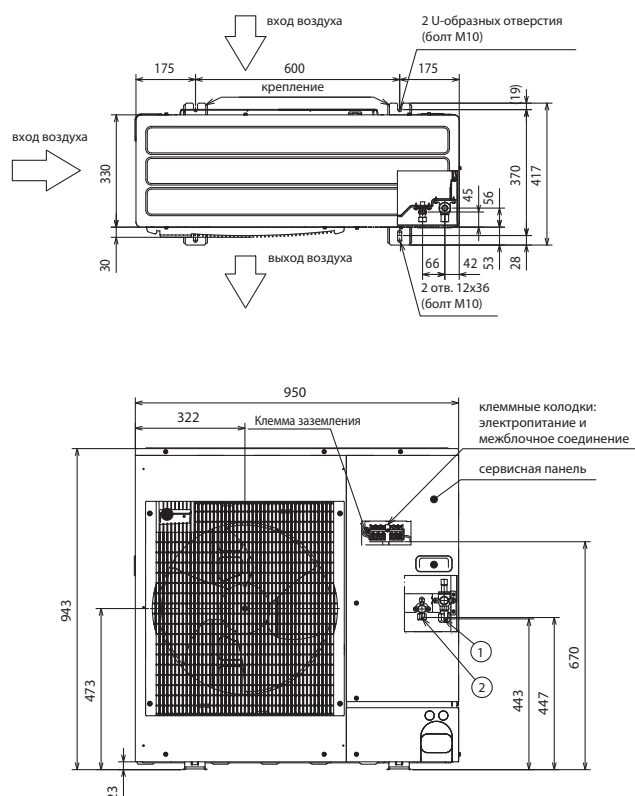


Пространство для установки

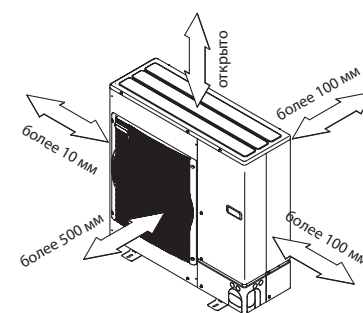


Сервисное пространство



**PUHZ-RP100~140VKA  
PUHZ-RP100~140YKA**

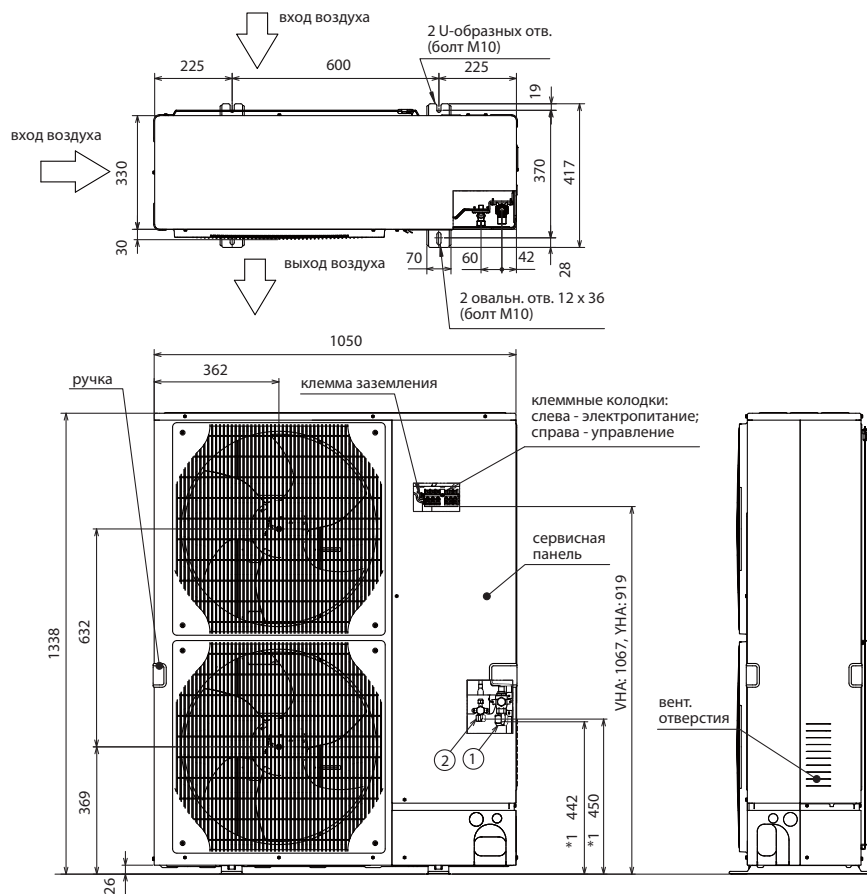


**Пространство для установки**

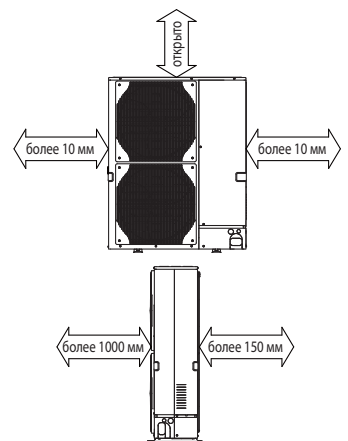


**Сервисное пространство**




**PUHZ-RP200, 250YKA**


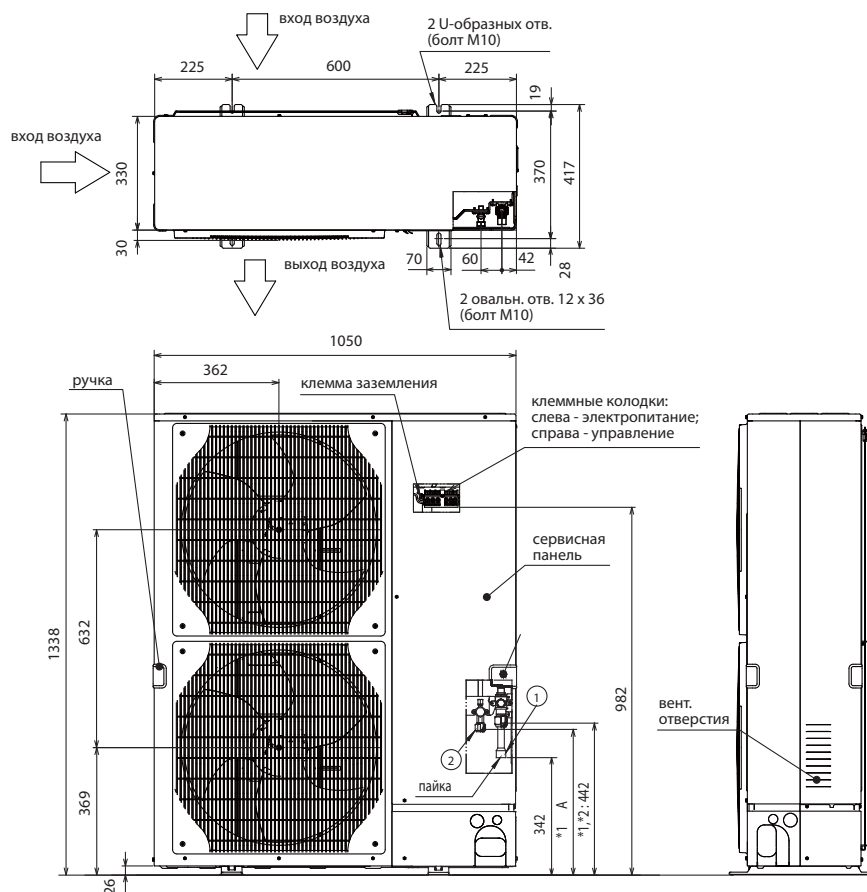


**Пространство для установки**



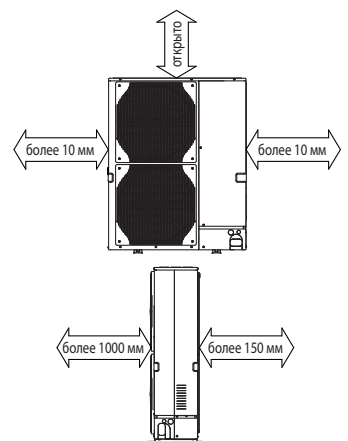


**Сервисное пространство**

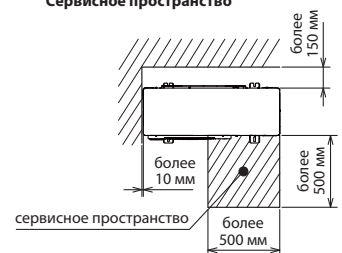

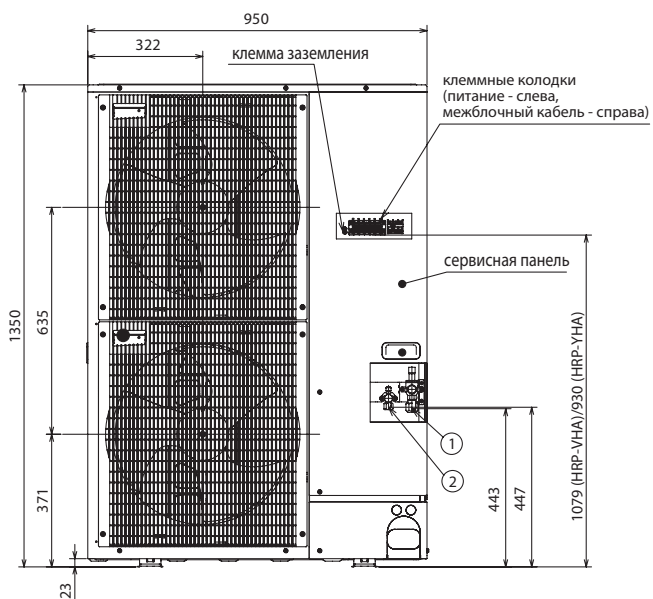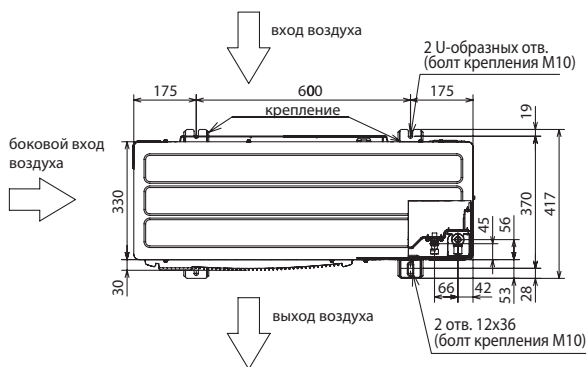

# Пространство для установки

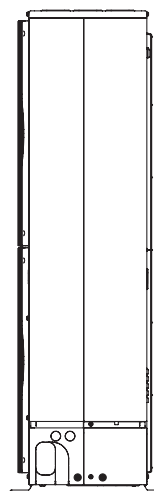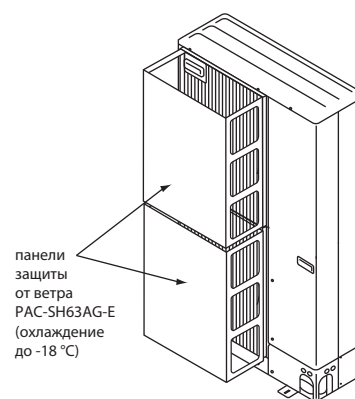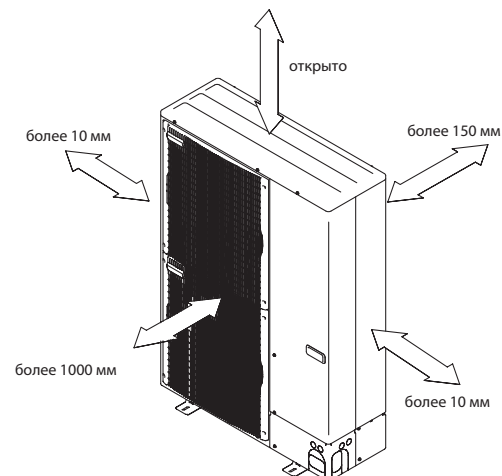

## 7. Таблицы корректировки производительности

Производительность компрессорно-конденсаторных блоков изменяется в зависимости от следующих факторов:


- от длины присоединяемых фреоновых проводов
- от наружной температуры
- от типа хладагента

Рабочая производительность ККБ получается при перемножении номинальной производительности ККБ на все поправочные коэффициенты, указанные в данной документации.


Коэффициенты изменения производительности можно определить исходя из следующих таблиц и графиков.

### 7-1. Зависимость параметров блоков PUNZ-RP от наружной температуры

#### Коррекция холодопроизводительности

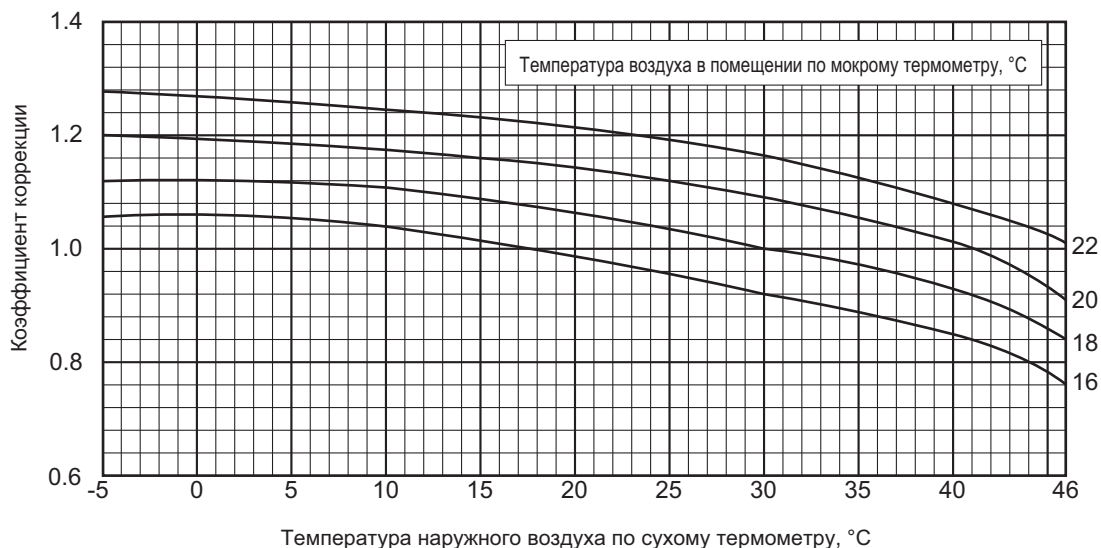

#### Коррекция потребляемой мощности в режиме охлаждения

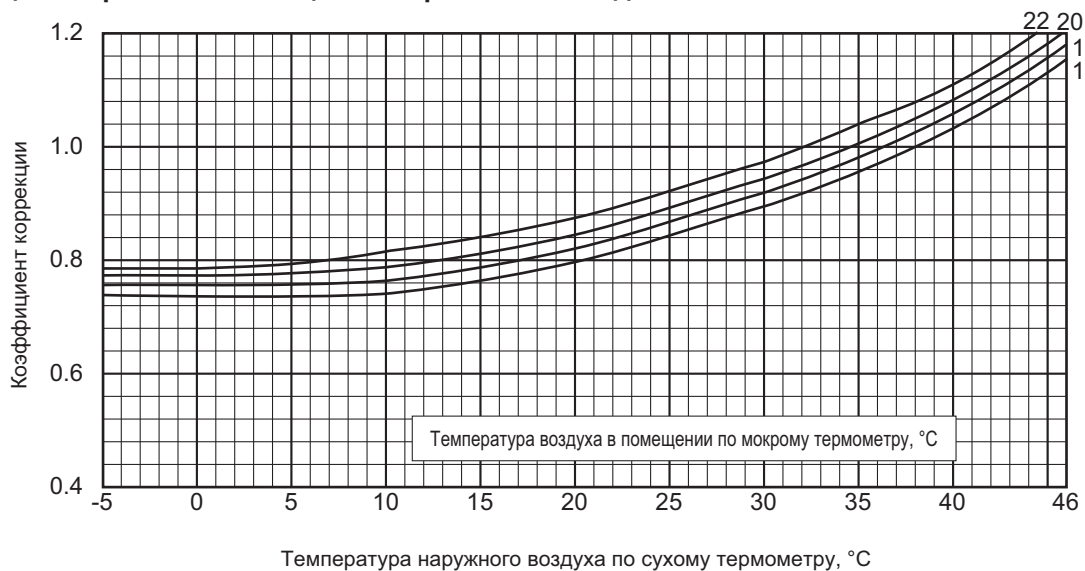


Примечание:


Приведенные выше графики справедливы для режима фиксированной частоты компрессора.



## Коррекция теплопроизводительности

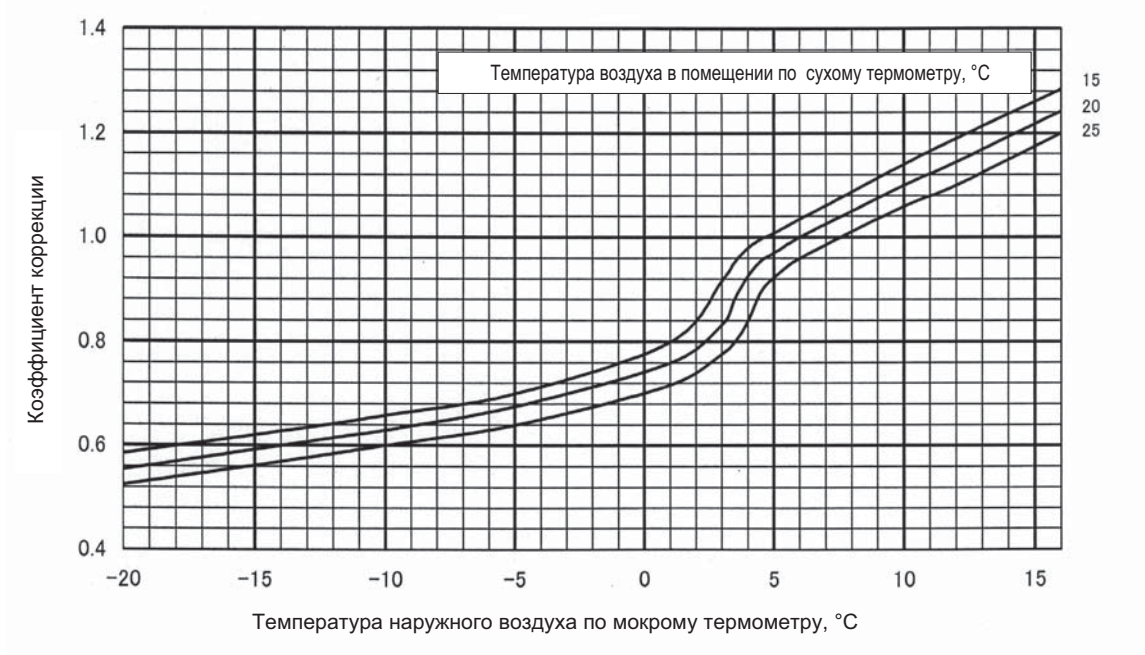


## Коррекция потребляемой мощности в режиме нагрева

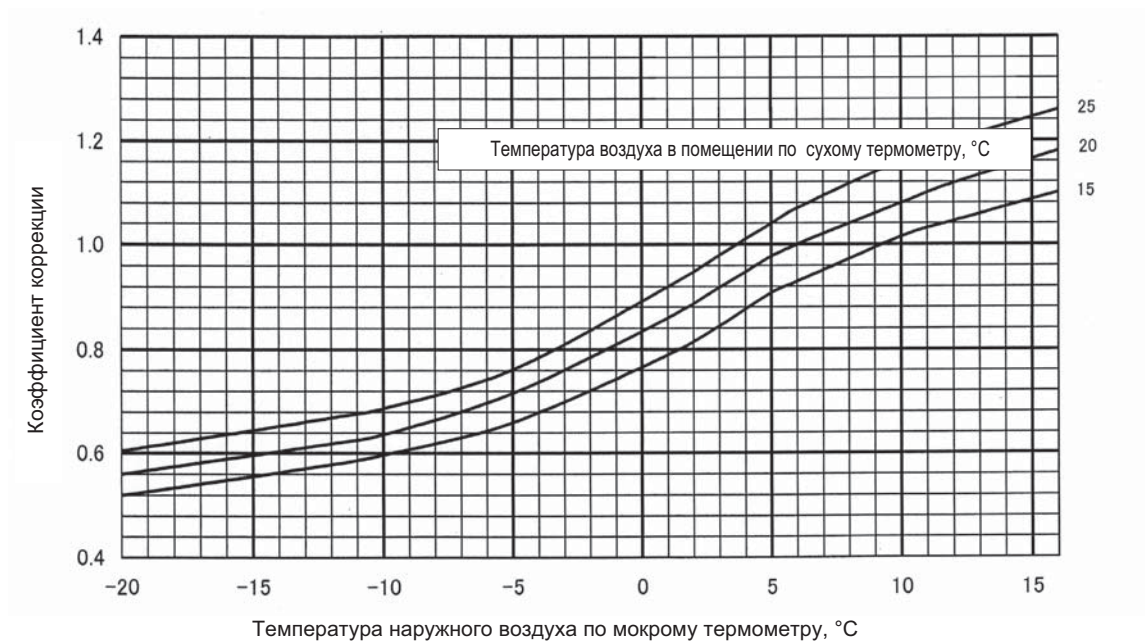




## 7-2. Зависимость параметров блоков PUHZ-HRP от наружной температуры

### Коррекция холодопроизводительности

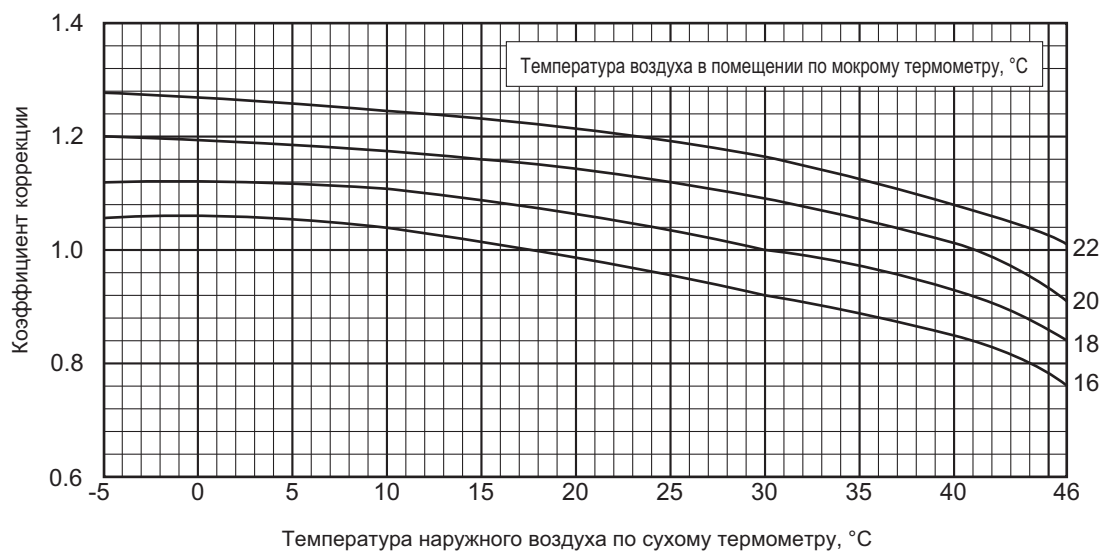


### Коррекция потребляемой мощности в режиме охлаждения

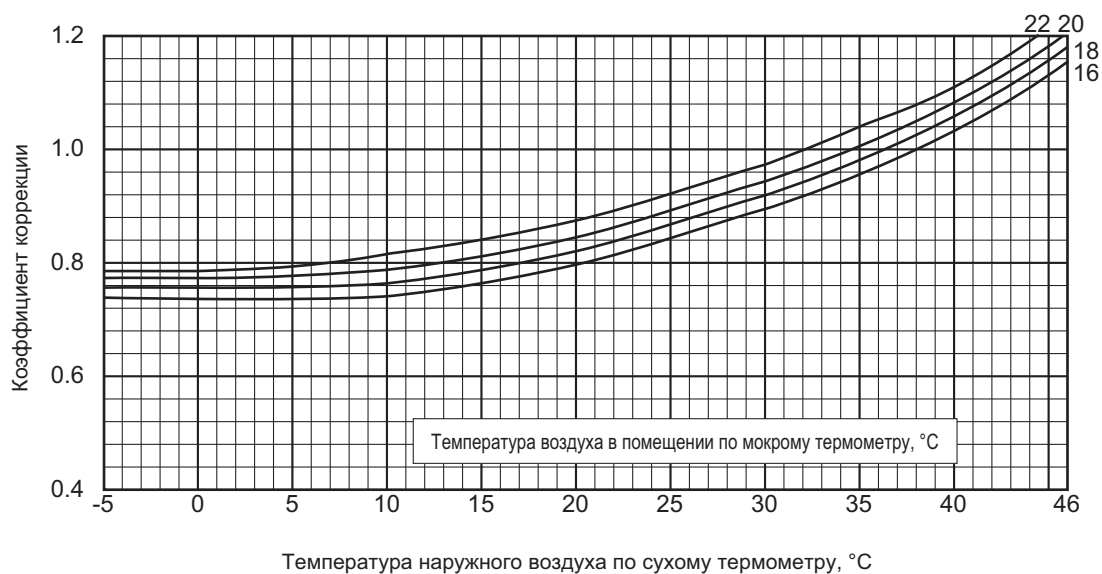


Примечание:

Приведенные выше графики справедливы для режима фиксированной частоты компрессора.

## Коррекция теплопроизводительности

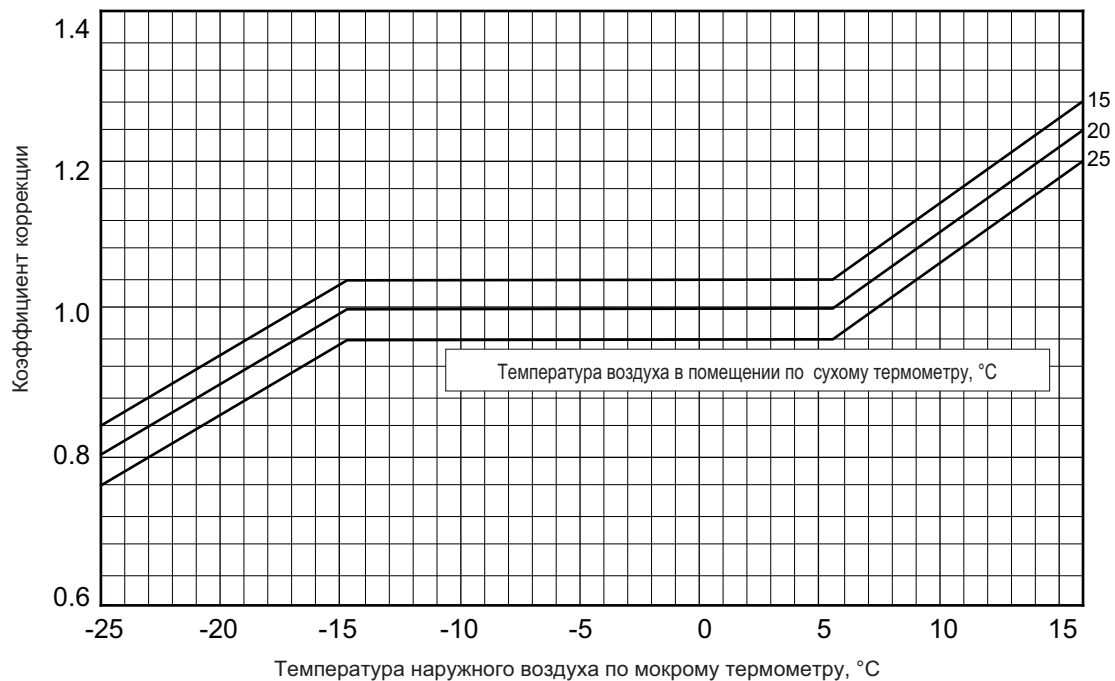


## Коррекция потребляемой мощности в режиме нагрева

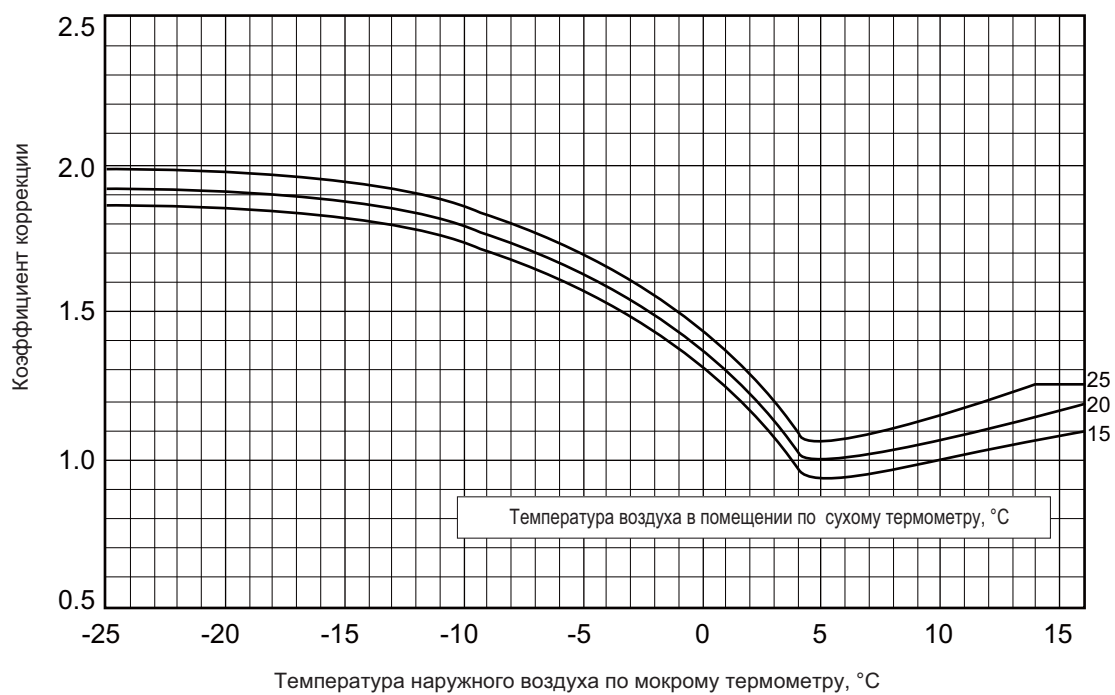


### 7-3. Зависимость производительности блоков PUHZ-RP от длины фреоноводов

Производительность системы кондиционирования снижается при увеличении длины магистрали хладагента. Коэффициент коррекции может быть определен по представленным ниже графикам.


#### PUHZ-RP60, 71, 100, 125, 140

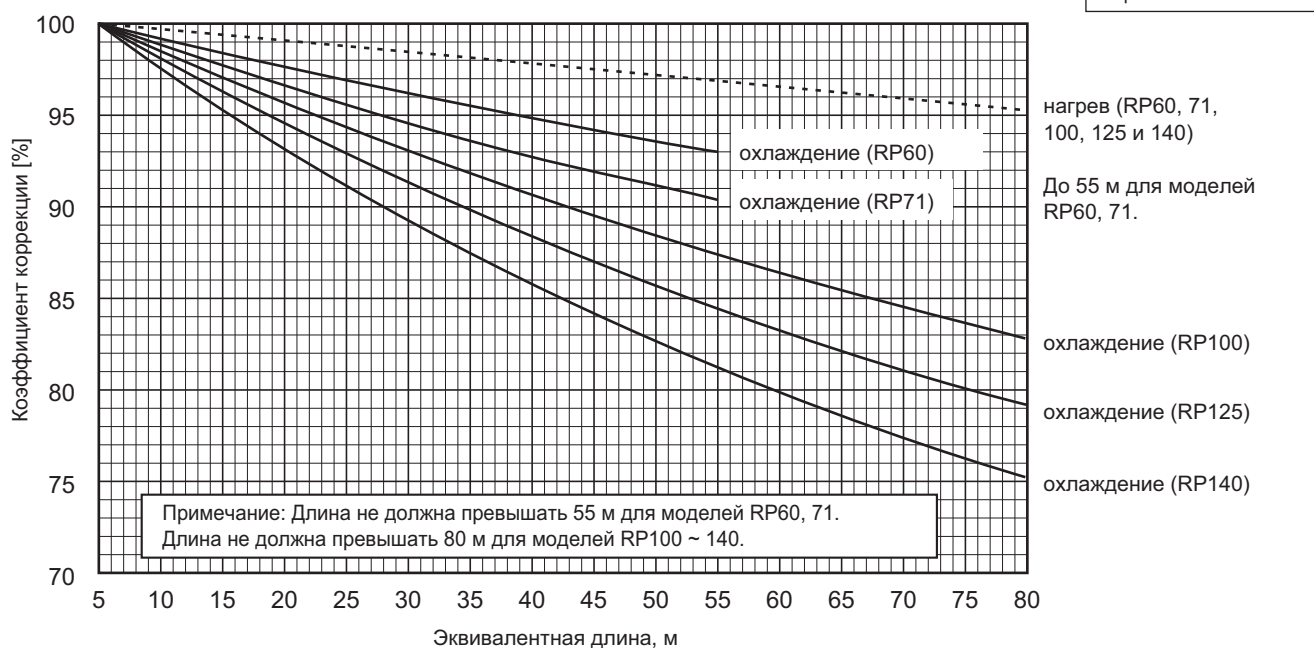

#### PUHZ-RP200, 250

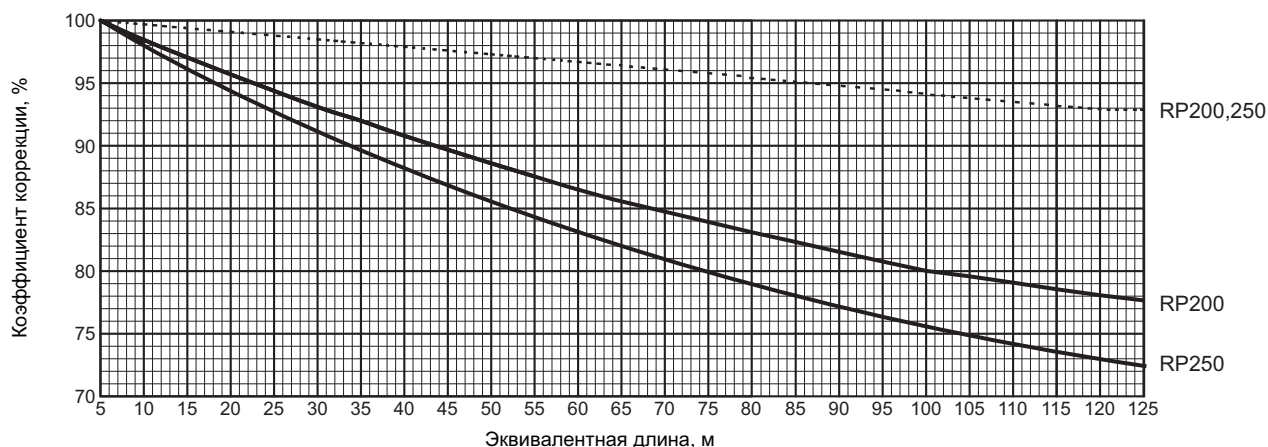

#### PUHZ-HRP71, 100, 125

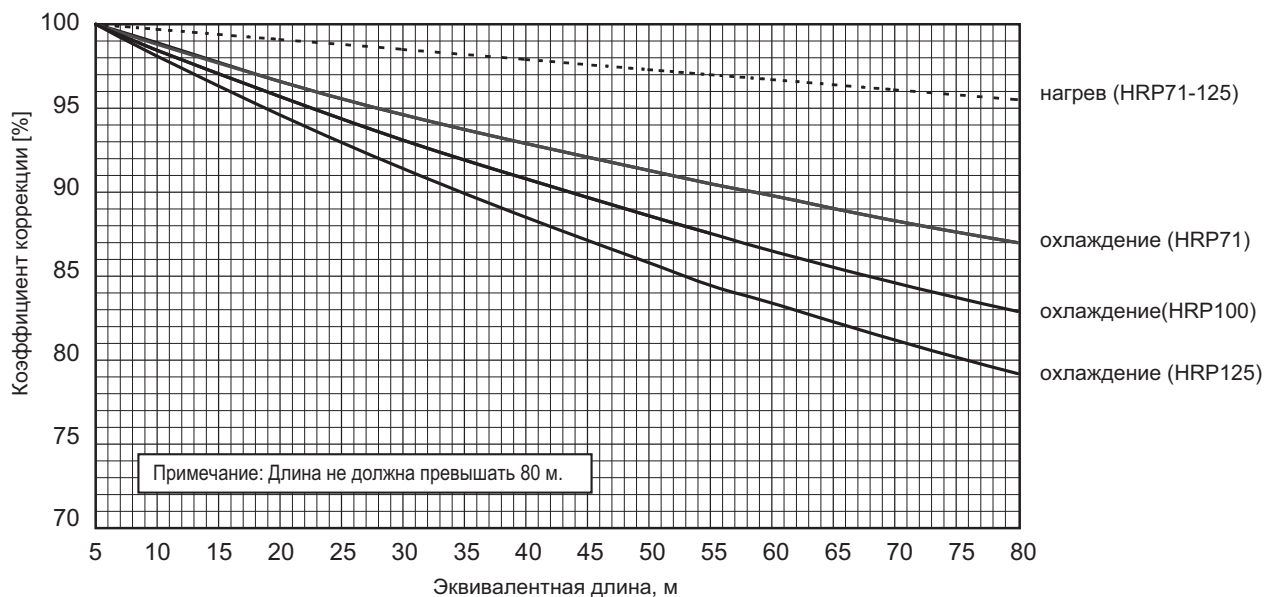

Примечание

Эквивалентная длина (м) = реальная длина (м) + количество поворотов x 0.3 (м)

## 7-4. Коррекция производительности всех типов блоков в зависимости от типа хладоносителя

|   | Хладоноситель       | Коррекция производительности | Коррекция потребляемой мощности |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Этиленгликоль 40%   | 0,92                         | 1,18                            |
| 2 | Пропиленгликоль 40% | 0,79                         | 1,21                            |

## 8. Информация по проектированию фреоновых проводов

### 8-1. Монтаж систем с блоками PUNZ-RP200/250

Заводская заправка блоков рассчитана на длину магистрали 30 м. Подбор диаметров фреоновых проводов осуществлять, исходя из следующей таблицы.

Таблица 1. Максимальная длина магистрали (RP200-RP250)

| Труба<br>жидкость, мм | наружный диаметр | Ø9.52  |       |          |                 | Ø12.7  |       |          |                 | Ø15.88 |       |                 |                    |
|-----------------------|------------------|--------|-------|----------|-----------------|--------|-------|----------|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------|
|                       | толщина стенки   | t0.8   |       |          |                 | t0.8   |       |          |                 | t1.0   |       |                 |                    |
| Труба<br>газ, мм      | наружный диаметр | Ø19.05 | Ø22.2 | Ø25.4    | Ø28.58          | Ø19.05 | Ø22.2 | Ø25.4    | Ø28.58          | Ø22.2  | Ø25.4 | Ø28.58          | Ø31.75             |
|                       | толщина стенки   | t1.0   | t1.0  | t1.0     | t1.0            | t1.0   | t1.0  | t1.0     | t1.0            | t1.0   | t1.0  | t1.0            | t1.0               |
| RP200                 | □                | 20м    | 50м   | стандарт | ○ <sup>SW</sup> | □      | 50м   | ○        | ○ <sup>SW</sup> | △□     | △     | △ <sup>SW</sup> | *2 △ <sup>SW</sup> |
|                       | [20м]            | [30м]  | [30м] | 70м *1   | [30м]           | [20м]  | [30м] | [30м]    | [30м]           | [20м]  | [20м] | [20м]           | [20м]              |
| RP250                 | □                | 20м    | 50м   | ○        | ○ <sup>SW</sup> | □      | 50м   | стандарт | ○ <sup>SW</sup> | △□     | △     | △ <sup>SW</sup> | *2 △ <sup>SW</sup> |
|                       | [20м]            | [30м]  | [30м] | [30м]    | [30м]           | [20м]  | [30м] | 70м *1   | [30м]           | [20м]  | [20м] | [20м]           | [20м]              |


Примечания

\* 1 Максимальная длина составляет 120 м при использовании новых труб.

\* 2 При использовании трубы Ø31.75 диапазон температур наружного воздуха в режиме обогрева сужается -11 ~ +21°C (по сухому термометру).

• Следует использовать закаленную трубу диаметров свыше Ø19.05(RP250)/Ø22.2(RP200). Не следует использовать отожженную трубу.

#### Обозначения в таблице

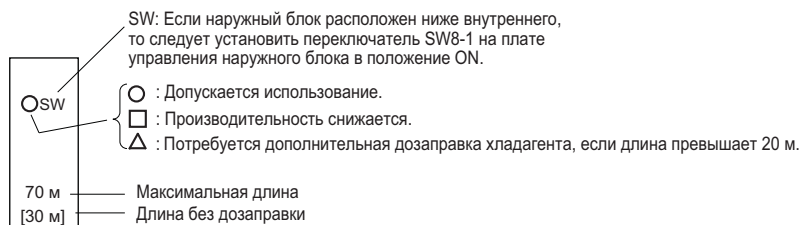

Для расчета количества дозаправки фреона в систему при превышении длины фреоновых проводов 30 м, следует обращаться к документации на соответствующий компрессорно-конденсаторный блок.


### 8-2. Монтаж систем с блоками PUNZ-HRP71/100/125

Подбор диаметров фреоновых проводов можно осуществлять, пользуясь следующей таблицей.

Таблица 1. Максимальная длина магистрали

| Труба<br>жидкость, мм | наружный диаметр | Ø9.52    |        |        | Ø12.7  |        |
|-----------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|                       | толщина стенки   | t0.8     |        |        | t0.8   |        |
| Труба<br>газ, мм      | наружный диаметр | φ12.7    | φ15.88 | φ19.05 | φ15.88 | φ19.05 |
|                       | толщина стенки   | t0.8     | t1.0   | t1.0   | t1.0   | t1.0   |
| HRP71~125             |                  | стандарт | ○      | △      | △      | △      |
|                       |                  | 50 м *   | 50 м   | 50 м   | 50 м   | 50 м   |
|                       |                  | [30 м]   | [30 м] | [20 м] | [20 м] | [20 м] |

#### Обозначения в таблице

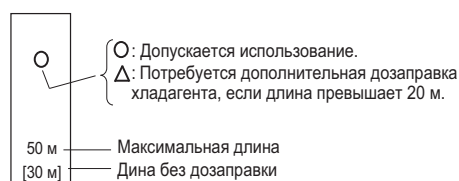

\* Максимальная длина составляет 75 м при использовании новых труб.

Для расчета количества дозаправки фреона в систему при превышении длины фреоновых проводов 30 м, следует обращаться к документации на соответствующий компрессорно-конденсаторный блок.

## 9. Технические данные выносных теплообменников


В системах Air to Water (ATW) рекомендуется использовать пластинчатые меднопаяные теплообменники «фреон-вода». В зависимости от производительности компрессорно-конденсаторного блока подбирать соответствующую модель теплообменника.

### 9-1. Теплообменники производства ALFA LAVAL

Соответствие моделей

| № | Компрессорно-конденсаторный агрегат          | Теплообменник выносной |
|---|----------------------------------------------|------------------------|
| 1 | PUHZ-RP60, PUHZ-RP71, PUHZ-RP100, PUHZ-RP125 | ACH30EQ-40H            |
| 2 | PUHZ-RP140                                   | ACH30EQ-60H            |
| 3 | PUHZ-RP250                                   | ACH30EQ-80H            |
| 2 | PUHZ-HRP71, PUHZ-HRP100, PUHZ-HRP125         | ACH30EQ-60H            |




Внешний вид и размеры

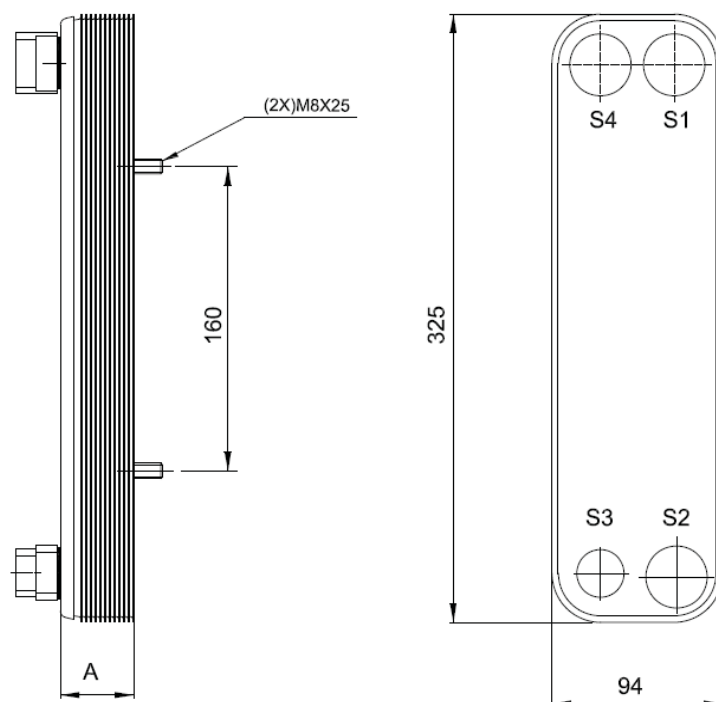

Геометрические параметры теплообменников

| Модель      | Габарит А, мм | Вода        |             | Фреон       |               |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|             |               | вход S2     | выход S1    | жидкость S3 | газ S4        |
| ACH30EQ-40H | 94            | 7/8" (22,3) | 7/8" (22,3) | 1/2" (12,7) | 7/8" (22,3)   |
| ACH30EQ-60H | 124           | 7/8" (22,3) | 7/8" (22,3) | 5/8" (15,9) | 1-1/8" (28,6) |
| ACH30EQ-80H | 155           | 7/8" (22,3) | 7/8" (22,3) | 5/8" (15,9) | 1-1/8" (28,6) |

Гидравлические параметры теплообменников ACH30EQ

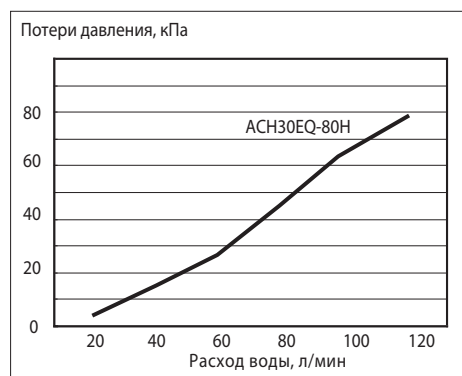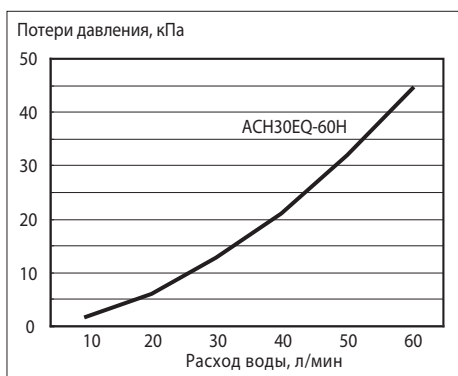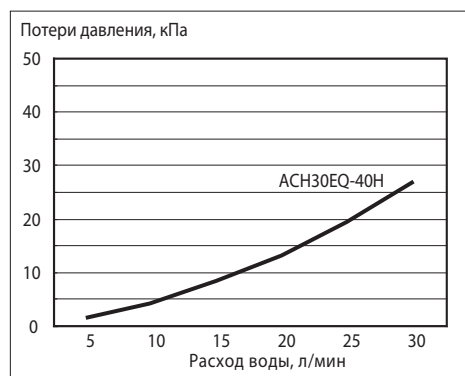


## 9-2. Теплообменники производства GEA

Соответствие моделей

Внешний вид и размеры






| Компрессорно-конденсаторный агрегат   | Теплообменник выносной |
|---------------------------------------|------------------------|
| PUHZ-RP60                             | WH-24-14               |
| PUHZ-RP71                             | WH-24-24               |
| PUHZ-RP100<br>PUHZ-RP125<br>UHZ-RP140 | WH-24-40               |
| PUHZ-HRP100<br>PUHZ-HRP125            | WH-24-20               |
| PUHZ-RP250                            | WH-5-50                |

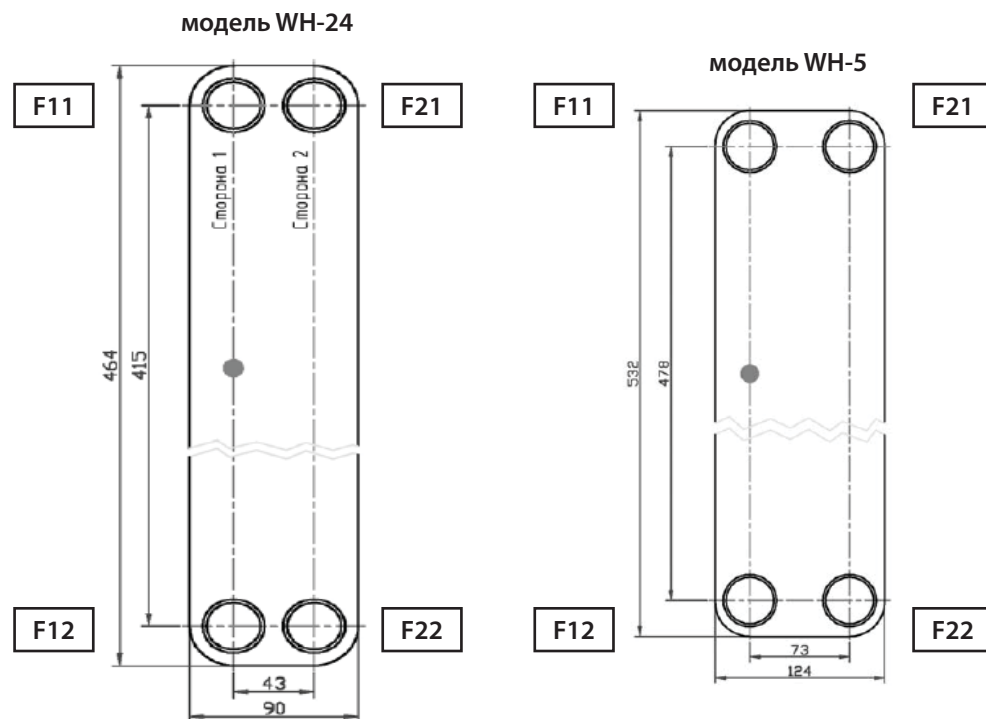

Геометрические параметры теплообменников

| Модель   | Высота, мм | Толщина, мм | Вода (наружная резьба) |           | Фреон (пайка) |         |
|----------|------------|-------------|------------------------|-----------|---------------|---------|
|          |            |             | вход F22               | выход F21 | жидкость F12  | газ F11 |
| WH-24-14 | 464        | 44          | 1"                     | 1"        | 9,9 мм        | 13 мм   |
| WH-24-20 | 464        | 58          | 1"                     | 1"        | 9,9 мм        | 16,6 мм |
| WH-24-24 | 464        | 67          | 1"                     | 1"        | 9,9 мм        | 13 мм   |
| WH-24-40 | 464        | 104         | 1"                     | 1"        | 9,9 мм        | 16,6 мм |
| WH-5-50  | 532        | 128         | 1 1/4"                 | 1 1/4"    | 13 мм         | 19,5 мм |

Гидравлические параметры теплообменников WH

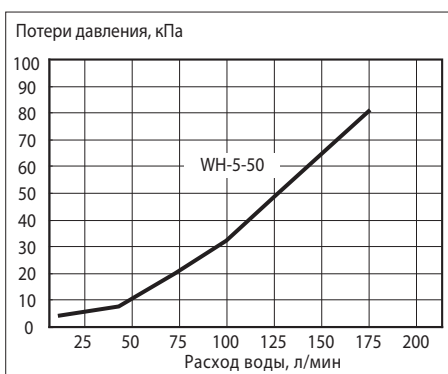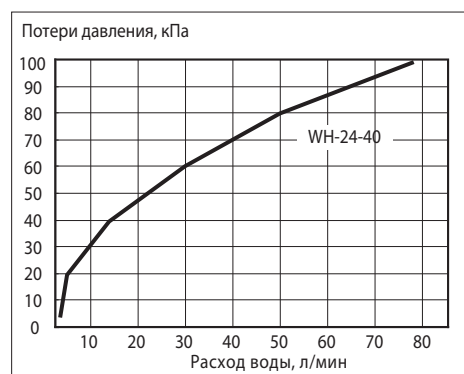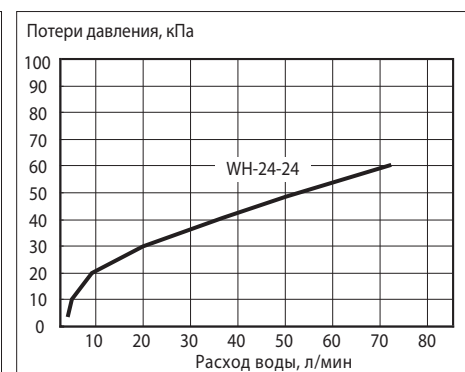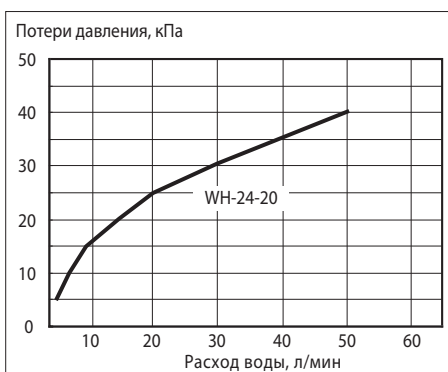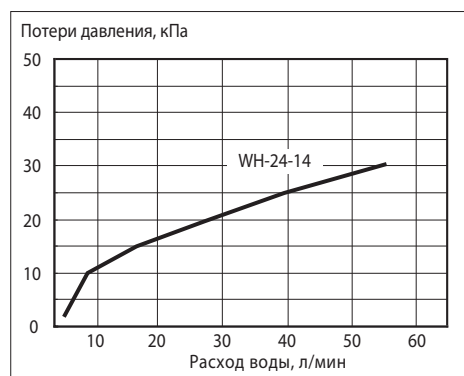

## 9-3. Теплообменники производства SWEP


Соответствие моделей

| Компрессорно-конденсаторный агрегат | Производительность, кВт | Теплообменник выносной | Расход воды, л/мин | Потери давления, кПа |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| PUHZ-RP60                           | 7,0                     | В 25 / 30              | 20,1               | 0,6                  |
| PUHZ-RP71                           | 8,0                     | В 25 / 30              | 22,9               | 0,8                  |
| PUHZ-RP100                          | 11,2                    | В 25 / 40              | 32,1               | 1,8                  |
| PUHZ-RP125                          | 14,0                    | В 25 / 50              | 40,1               | 2,5                  |
| PUHZ-RP140                          | 16,0                    | В 25 / 60              | 45,9               | 1,0                  |
| PUHZ-RP250                          | 27,0                    | В 80 / 50              | 80,3               | 2,0                  |
| PUHZ-HRP71                          | 8,0                     | В 25 / 30              | 22,9               | 0,8                  |
| PUHZ-HRP100                         | 11,2                    | В 25 / 40              | 32,1               | 1,8                  |
| PUHZ-HRP125                         | 14,0                    | В 25 / 50              | 40,1               | 2,5                  |

## 10. Информация по проектированию гидромодуля

Компоновка гидромодуля теплового насоса теплопроизводительностью 7 кВт.

1. щит управления
2. бак расширительный 12л
3. линейка безопасности
4. буферная емкость 75л
5. теплообменник
6. насос
7. Фильтр сетчатый Ду 50
8. кран запорный Ду 50
9. кран спускной Ду 15

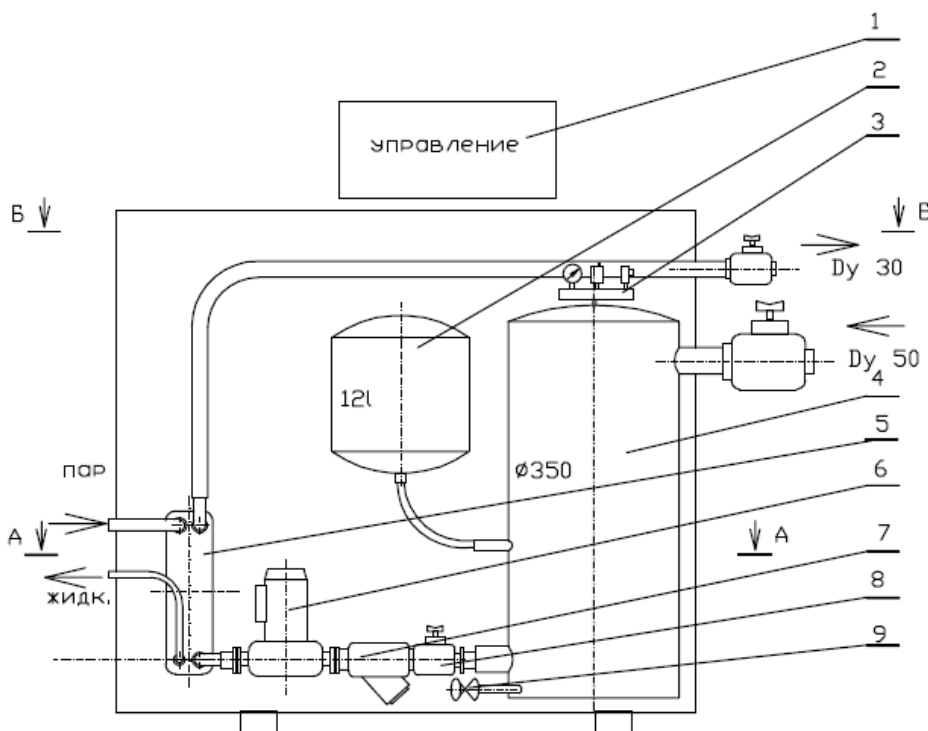

Теплообменник гидромодуля подбирается в соответствии с моделью теплового насоса. Циркуляционный насос подбирается в соответствии с характеристиками гидравлического контура системы отопления и горячего водоснабжения. В компоновку гидравлического модуля могут входить и другие элементы, если это предусмотрено проектом отопительной установки.

## 11. Технические данные контроллера управления

Для согласования работы теплообменника (который в данном случае является внутренним блоком для ККБ) с компрессорно-конденсаторным блоком, служит контроллер PAC-IF021B-E. В комплектацию контроллера входит плата управления, пульт управления, два датчика температуры. Один датчик температуры устанавливается на фреоновый контур и предоставляет информацию системе защиты от аварийных режимов работы. Второй датчик монтируется на водяной контур возле теплообменника, измеряет температуру воды на выходе из него и предоставляет информацию для системы управления для выбора режима работы ККБ.






## Комплектация




## Структура системы нагрева воды

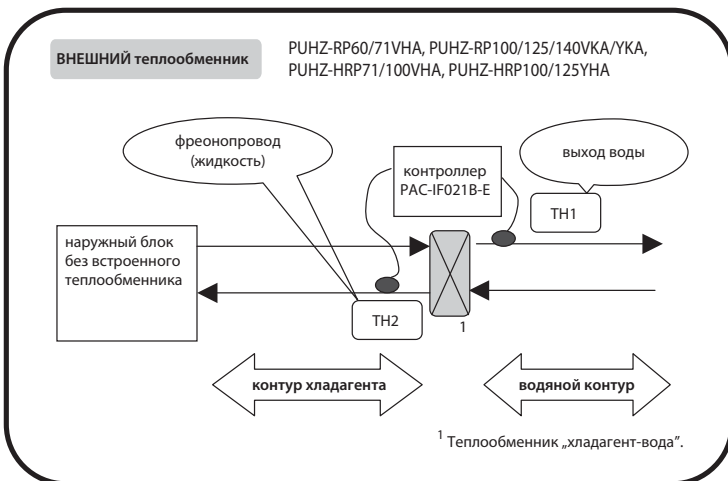

## Электропитание контроллера поступает с наружного блока<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Подключение питания к наружному блоку может отличаться от приведенной ниже схемы и зависит от типа наружного блока.

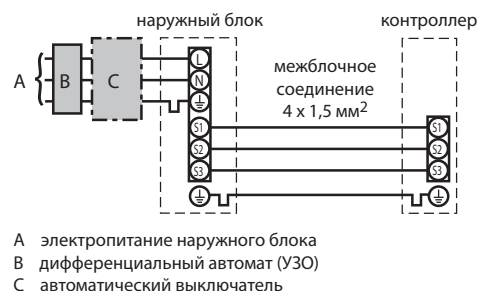


## Применение контроллера

Работой ККБ возможно управлять от внешнего устройства посредством сухих контактов, подавая следующие команды:

включить / выключить ККБ, выбрать режим: охлаждение / отопление, выбрать принудительно производительность ККБ (нужно 10 позиций), принудительно отключить компрессор, выбрать ночной режим ККБ (снизить шум).

Управлять производительностью ККБ можно путем подачи аналогового сигнала стандартов «0-10 В» или «4-20 мА» на клеммы контроллера PAC-IF021B. При необходимости компоновки нескольких тепловых насосов в одну отопительную установку, рекомендуется обеспечивать внешнюю систему управления на базе программируемого контроллера. Такая система обеспечивает минимальное потребление энергии и максимальную живучесть отопительной установки при заданном уровне комфортности обслуживаемого помещения.

## Габаритные и установочные размеры

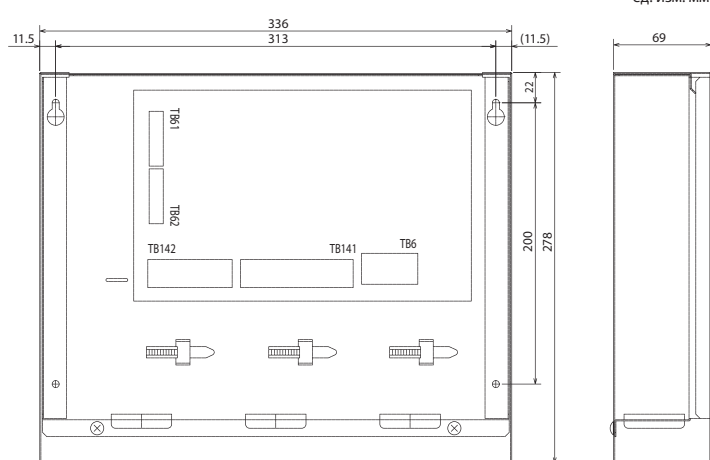


### Простая система

Все управление выполняется через пульт PAR-W21MAA.



### Комбинированная система

Целевая температура воды задается через пульт PAR-W21MAA, а включение установки и переключение режимов работы выполняет внешняя система управления.

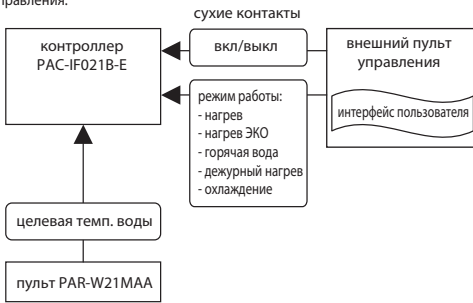

С помощью пульта PAR-W21MAA выполняются предустановки:  
1) настройка целевой температуры для каждого режима;  
2) параметры изменения целевой температуры.

### Внешнее управление

Все управление, в том числе задание целевой температуры с помощью аналогового сигнала, выполняет внешняя система управления. Пульт PAR-W21MAA выполняет только начальные настройки.



С помощью пульта PAR-W21MAA выполняются предустановки:  
1) параметры аналогового сигнала.  
2. Режим «нагрев ЭКО» отсутствует.  
3. Переключать режимы работы (горячая вода, дежурный нагрев) не требуется. Просто измените целевую температуру аналоговым сигналом.